



LEGENDA:

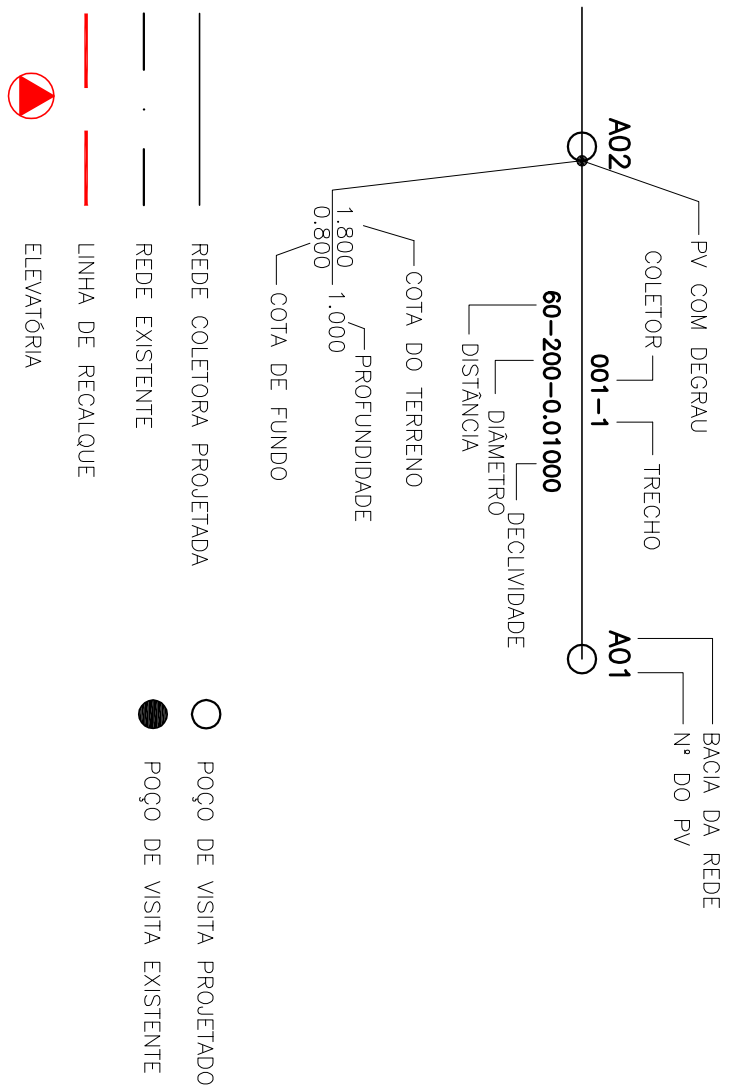

NOTA :

- 1 - A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SERÁ EM TUBO DE PVC VNI/ORTI OU SIMILAR COM JUNTA ELÁSTICA E DIÂMETROS NÃO COTADOS DN=150mm.
2 - EM ESQUINA QUE NÃO FOR POSSÍVEL UTILIZAR UM ÚNICO POÇO DE VISITA (PV), EXECUTAR CONFORME O DETALHE ABAIXO, MANTENDO A MESMA DECLIVIDADE E DIÂMETRO PROJETADO.

DETALHE
SEM ESCALA

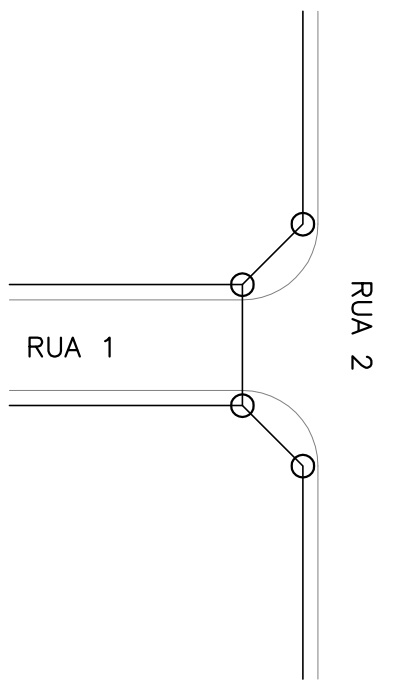

PROJETO		ESPÉCIE	
PLANTA BAAVA		ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
CLIENTE			
IMBOASSICA - MACAÉRU			
PROJETO		ZONA	
Z1-1		Z1-1	
ESCALA		ESCALA	
1:1000		1:1000	
PROJETO		PROJETO	
DRENAR ENGENHARIA LTDA		DRENAR ENGENHARIA LTDA	
CREA-RJ: 2011203213		CREA-RJ: 2011203213	
PROJETO		PROJETO	
04/07		04/07	